



## SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RČ3

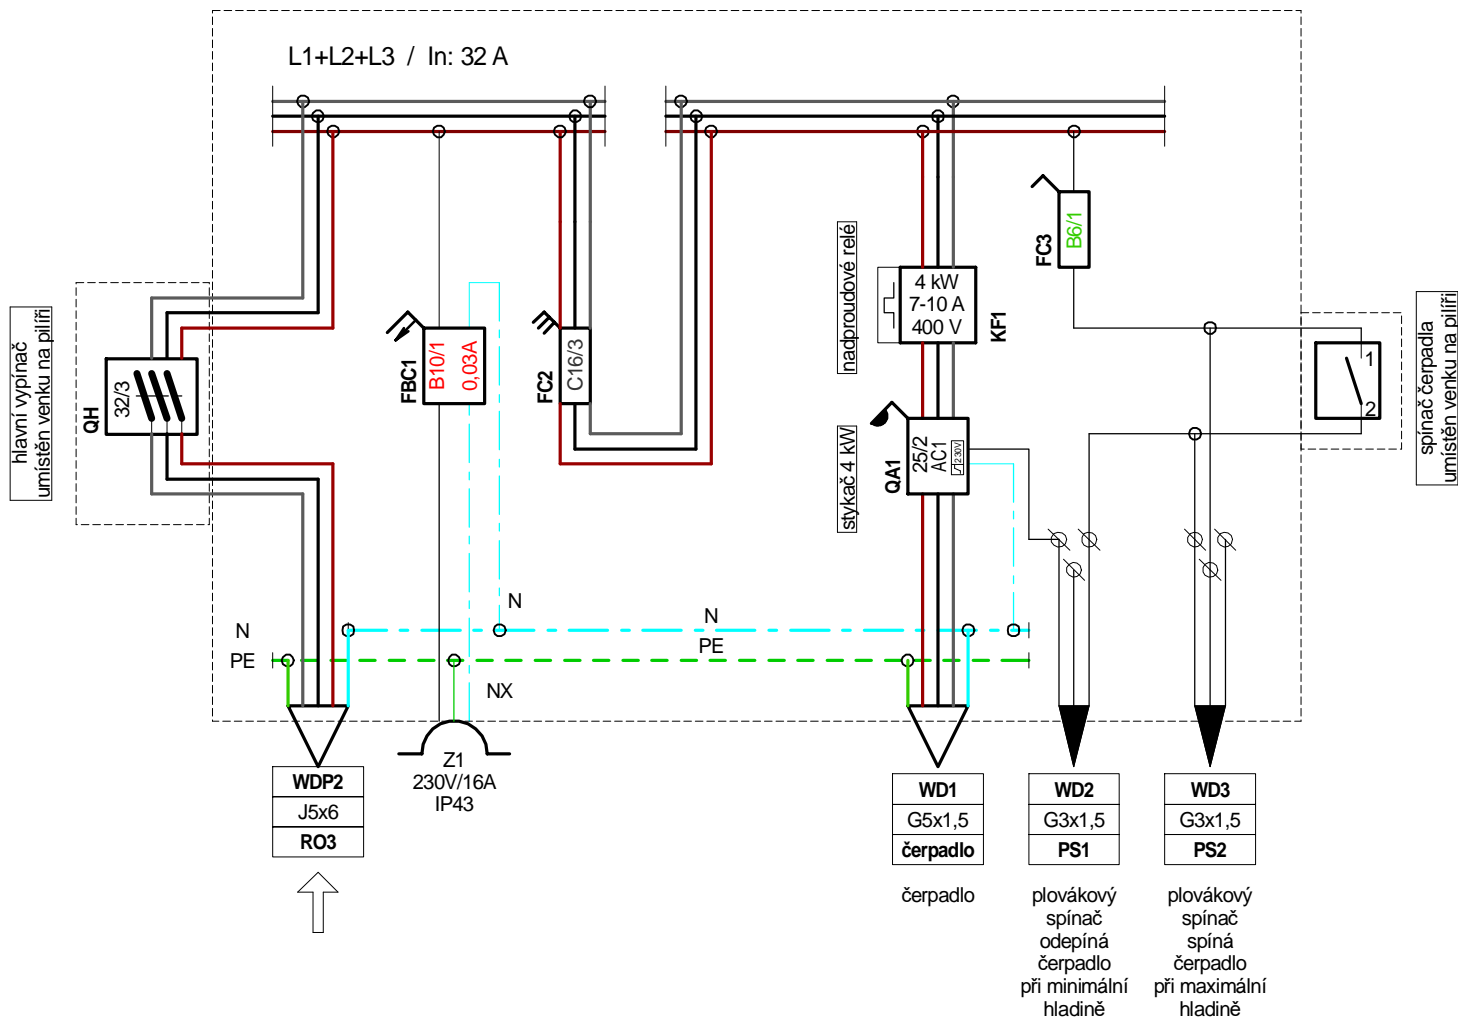

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	 <b>pridos</b> Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax.: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz
VYPRACOVAL :	Ing. Radko Vondra, Jaroslav Rejnyš	
INVESTOR :	EUROVIA CS, a. s.	
MÍSTO :	k. ú. Klecany, ČESKÁ REPUBLIKA	
ODDÍL :	D. 1.4.g ) Silnoproudá elektrotechnika	
AKCE : <b>OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ KLECANY</b> <b>ZASTŘEŠENÉ SKLÁDKY A VOLNÉ SKLÁDKY KAMENIVA</b>		DATUM : 05/2021 STUPEŇ : DŮR+DSP MĚŘÍTKO:
<b>SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE ČERPADLA RČ3</b>		<b>1E25</b>